




POSITION	CODE	DESCRIPTION	SBSA-120	SBSA-160	SBSA-200	SBSA-225
1	34250003	PIED INOX GASTRO BASE OCTOGONAL - REGUL, 145 - 200 MM	4	4	4	6
2	21130008	INTERRUPTEUR DEUX POSITIONS VERT À SOUFFLET	1	1	1	1
3	21350022	THERMOSTAT PJEZS2P000 HAUTE TEMPERATURE CAREL	1	1	1	1
4	21350023	INTERRUPTOR TÉRMICO 150°C 16 A	1	1	1	1
5	21250042	RÉSISTANCE POUR CUVE CCS3GN - 1750 W	1	-	1	2
	21250043	RÉSISTANCE POUR CUVE CCS4GN - 2500 W	-	1	-	-
	21250036	RÉSISTANCE POUR CUVE CCS2GN - 1200 W	-	-	1	-
6	21350021	SONDE NTC - NTC030HT00 - 3 MTS TEMP.MAX.150°C	1	1	1	1
7	76030013	FOND PERFORÉ GN CENTRAL POUR CUVE CHAUDE SELF	-	-	-	-
8	76030012	FOND PERFORÉ GN EXTRÉMITÉ POUR CUVE CHAUDE SELF	-	-	-	-

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

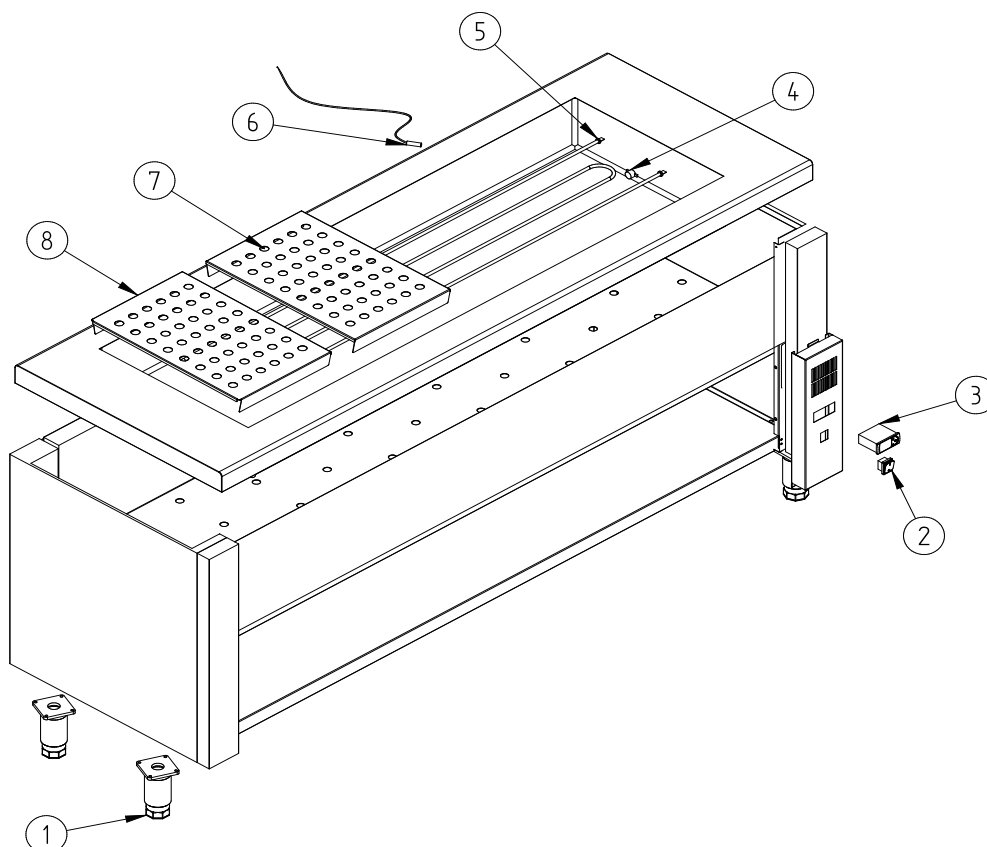